Information om fettavskiljare 2026

Krav på installation av fettavskiljare

Det finns krav på installation av fettavskiljare för verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel och vars avloppsvatten avleds till det allmänna VA-nätet.

Enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) får halten avskiljbart fett i det vatten som tillförs avloppssystemet inte överstiga 50 mg per liter. Högre halter fett innebär risk för igensättning av ledningarna.

Fetthaltigt avloppsvatten ska behandlas i en fettavskiljare innan det får ledas vidare ut till det allmänna spillvattennätet.

Fett och diskvatten från livmedelsverksamheter som spolas ut i avloppet kan bilda stora fettproppar i rör och ledningsnät när avloppsvattnets temperatur sjunker.

Fettet fälls ut i avloppsrören och kan orsaka stopp antingen i verksamhetens interna rör, den egna fastighetens rörledningar eller ute i gatan i de allmänna VA-anläggningarna, avloppspumpstationerna och slutligen i avloppsreningsverket.

Stora mängder fett som kommer till avloppsreningsverket kan även skapa överbelastning av det biologiska reningssystemet eller förstöra reningsprocessen.

Fett och oljor som hälls i avloppen stelnar och skapar stopp i rör och avloppsledningarna och kan även bilda giftigt svavelväte som luktar illa. Svavelvätet omvandlas till svavelsyra som fräter sönder både betong och metalledningar.

Igensättningar med fettproppar kan även orsaka att rören spricker vilket kan medföra källaröversvämningar som kan bli höga kostnader för fastighetsägare samt den som orsakat stoppet.

Fettavskiljaren är inte avsedd för att ta emot större fettmängder på en gång, därför är det inte tillåtet att tömma frityrolja, spillfett eller liknande oljor direkt i fettavskiljaren för då fylls fettavskiljaren direkt och fettet rinner rakt ut i avloppsrören. Det är fett blandat med diskvatten från verksamhetens tillagningskök och diskning som fettavskiljaren kan hantera.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för alla utsläpp från fastigheten till det kommunala avloppsledningsnätet. Därmed är det fastighetsägarens ansvar att installera en fettavskiljare och se till att den töms.

Läs mer om fettavskiljare och slamtömning på www.skurup.se.

Information om fettavskiljare 2026

Vem måste ha en fettavskiljare?

Om du i din fastighet har en livsmedelsverksamhet där mat och livsmedel tillagas eller bereds, till exempel en restaurang eller ett storkök, som genererar spillvatten innehållande fett behöver du ha en godkänd fettavskiljare.

En fettavskiljare samlar upp fettet i en särskild behållare. Halten avskiljbart fett får inte överstiga 50 mg per liter vilket innebär att i stort sett alla lokaler där livsmedel hanteras behöver ha en fettavskiljare.

Du som fastighetsägare ansvarar för att se till att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls enligt tillverkarens anvisningar och tömmas enligt gällande avfallsregler.

Du som verksamhetsutövare, som använder fettavskiljaren, ansvarar för skötseln av fettavskiljaren och vad som spolas ut till fettavskiljaren.

Exempel på verksamheter som behöver fettavskiljare är:

- Lokaler för livsmedelsverksamhet
- Hotell & värdshus
- Bagerier
- Café & Konditori
- Gatukök
- Pizzeria
- Restaurang
- Storkök

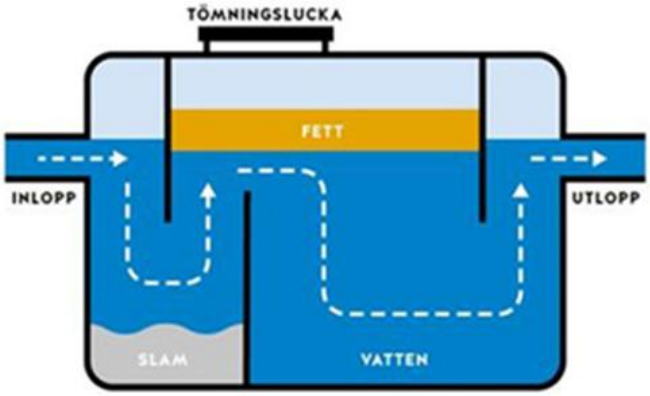

Figur 1. Fettavskiljare

Hur fungerar en fettavskiljare?

En fettavskiljare fungerar som ett vattenlås. När du sköljer ner fett i avloppet kommer det till fettavskiljaren där fettet lägger sig på ytan och tunga partiklar som matrester sjunker till botten och bildar slam.

Fettavskiljaren skyddar dina rör och det allmänna VA-ledningsnätet från problem med fettproppar som kan bli kostsamma om rören spricker. Ett avloppsstopp kan även kräva akuta rensningsarbeten med spolbil.

Information om fettavskiljare 2026

Vilken fettavskiljare behöver jag?

Det finns markförlagda fettavskiljare och fristående fettavskiljare. En markförlagd fettavskiljare har stor volymkapacitet samt grävs ner utomhus i mark. En fristående fettavskiljare kan hantera en mindre volym och installeras inomhus.

Fettavskiljaren ska vara placerad så att den är lättåtkomlig vid tömning, lokalen ska vara väl ventilerad och det ska finnas tillgång till varmvatten för rengöring av fettavskiljaren vid tömning. Fettavskiljaren får inte vara placerad i utrymmen där livsmedelshantering förekommer.

Till fettavskiljaren ansluts köksvaskar, diskmaskiner och eventuella golvbrunnar i livsmedelslokalen. Toaletter, duschar och annat avloppsvatten får inte anslutas till fettavskiljaren. Fettavskiljaren ska vara typgodkänd och klara vattenflödet enligt Svensk Standard SS-EN 1825-1 (Utformning) och SS-EN 1825-2 (Dimensionering) samt medge provtagning av utgående vatten.

Vilken dimension ska jag välja?

Dimensionering av fettavskiljare görs enklast med ett dimensionsverktyg som du kan hitta på nätet. Kontakta en återförsäljare så hjälper de dig att hitta rätt dimension för din verksamhet. Dimensioneringen beräknas exempelvis på avloppsvattnets maximala flöde, avloppsvattnets temperatur, fettets densitet och de disk- och rengöringsmedel som används.

Säsongsstyrda och mindre verksamheter som har mindre mängd fett i sitt spillvatten kan installera en bänkavskiljare. Kraven om utformning och dimensionering av bänkavskiljaren ska uppfylla samma krav enligt Svensk Standard SS-EN 1825-1 (Utformning) och SS-EN 1825-2 (Dimensionering) samt medge provtagning av utgående vatten.

Vilket tömningsintervall behöver jag?

En fettavskiljare måste löpande kontrolleras och tömmas minst fyra gånger per år eller så ofta som det behövs. Det är endast den entreprenör som Skurups kommun hänvisar till som får tömma fettavskiljaren. Om tömningen görs för sällan förlorar fettavskiljaren sin funktion och ledningarna riskerar att sättas igen. Efter tömning ska fettavskiljaren alltid sköljas ur och sedan är det mycket viktigt att den återfylls med vatten annars förlorar den sin funktion.

Om det uppkommer mindre mängder fett eller om avskiljaren inte används hela året, kan du som verksamhetsutövare ansöka om förlängd tömningsintervall. Ansökan gör du via en blankett på www.skurup.se eller så kan du ta kontakt med Avfallsenheten inom Skurups kommun för vidare information om hur du ansöker.

Information om fettavskiljare 2026

Tips inför installation av fettavskiljare

- Kontakta en auktoriserad VVS-installatör för att få hjälp med allt från dimensionering till installation av fettavskiljaren. Leta information om fettavskiljare bland annat vilken dimension och fettavskiljare som behövs för just din verksamhet. Jämför produkter på marknaden hos några återförsäljare för att hitta rätt fettavskiljare för verksamhetens behov. Fundera på var fettavskiljaren ska installeras med tanke på att det ska vara lätt att tömma den och att inte olägenhet med lukt uppkommer.

- Kontakta Myndighetsenheten – miljö för att få råd och hjälp med placering av fettavskiljare samt hur fettavskiljaren ska hanteras, kontrolleras och skötas i enlighet med gällande livsmedelslagstiftning.

- Kontakta Myndighetsenheten – bygg, för information om ansökan för installation av fettavskiljare. Fettavskiljaren ska installeras vid nybyggnad, vid ombyggnad om fettavskiljare saknas eller vid ledningsproblem. Om du ska installera en ny fettavskiljare måste du först göra en anmälan enligt plan- och bygglagen. Lämna en bygganmälan till Myndighetsenheten – bygg, i god tid före planerad installation av fettavskiljare. Till anmälan ska VA-ritning eller skiss på anläggningens placering och vad som är anslutet till fettavskiljaren bifogas samt uppgifter om dimensionering, typbeteckning och storlek på avskiljaren. Innan installation utförs krävs startbesked från Myndighetsenheten – bygg. Fastighetsägaren ansvarar för att VA-installationen, även sådan som inte kräver bygglov, anordnas och utförs så att den fyller kraven enligt Boverkets byggregler.

- Kontakta Skurups kommuns avfallsenhet för information om abonnemang och tömningsregler. Enligt gällande avfallsföreskrifter ska fettavskiljaren tömmas i enlighet med tillverkarens instruktioner och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst 4 gånger per år. Det är endast den entreprenör som Skurups kommun anlitar som får utföra tömning av fettavskiljaren. Endast fastighetsägaren får starta tömningsabonnemang.

- Kontakta VA-enheten och lämna in underlag till VA-enheten inför anslutning till VA-ledningsnätet. I underlaget ska enkel VA-ritning eller skiss på anläggningens placering och vad som är anslutet till fettavskiljaren bifogas samt uppgifter om dimensionering, typbeteckning och storlek på avskiljaren. Du kan även kontakta VA-enheten för andra frågor om anslutning till VA-ledningsnätet.

Om du har frågor kring VA-anslutningen eller andra VA-frågor så kontakta VA-kundtjänst på 0411-53 64 30 eller vakundtjanst@skurup.se

Med vänlig hälsning, VA-enheten, Skurups kommun